



EZ-EYE

Diskret paniklysarmatur med 2 x lysoptik

Central version (EVG)

Selvforsynende (AKKU)





LYSKILDE:
 FORSYNINGSSPÆNDING:
 UDSKÆRINGSMÅL:
 LYSUDBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT:
 OVERVÅGNING (OPTION*):
 BATTERI:
 OMGIVELSESTEMPERATUR:
 KABINET:
 KABINETFARVE:
 YDELSE:
 KAPSLINGSKLASSE:
 ISOLATIONSKLASSE:
 ARTIKELNR.:

3W LED (240 lm)
 230V AC/DC
 Ø28 x 18 mm
 100%
 MU-05 i box
 -
 -10 - +40°C

3W LED (240 lm)
 230V AC
 Ø28 x 18 mm
 100%
 -
 1h 4,8V 0,8 Ah
 3h 4,8V 2,0 Ah
 0 - +35°C

Aluminium
 Eloxeret aluminium
 3W
 IP54 for lampehoved, IP20 for montagedåse
 II
 EZ-EYE

Målskitse:

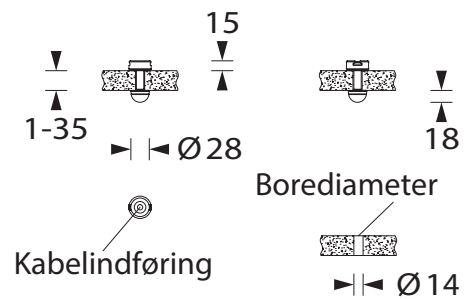

Fakta

Udførelse iht. DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: 3W LED
 Kapslingsklasse: IP20/54
 Isolationsklasse: II
 Montageklemmer: 2x2,5mm²

Montering

I Indbygning i loft
 Mål: ØxH 28x18 mm

Tilbehør

Type **Vare nr.**
 Batteri
 4,8V 2000 mAh NiMh 680263
 Option
 adressemodul MU-05 i boks






EZ-EYE

Diskret paniklysarmatur med
2 x lysoptik

Afstandstabel for belysning af flugtvej

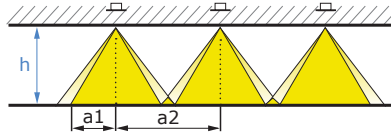


Belysning af korridor

Belysning af åbent areal


Højde h [m]]	b [m]	a [m]	d [m]	c [m]
2,5	7,60	18,00	4,30	9,80
3,0	8,20	19,90	4,20	11,20
3,5	8,60	21,90	4,30	12,10
4,0	7,80	23,40	4,20	12,30
5,0	5,50	24,90	2,80	12,30
6,0	4,50	19,00	1,00	11,00

Afstandstabellen er baseret på DS/EN 1838 4.2.1 / 4.2.2 / 4.3.2.

Reflektiongrad: 0
Minimum belysningsstyrke i flugtvejen: 1 lux
Ensartethed: 1:40

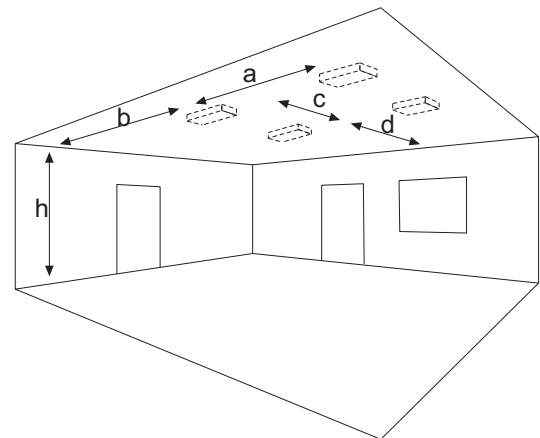


Belysning af flugtvej iht. DIN EN 1838 4.2.2 / 4.3.2

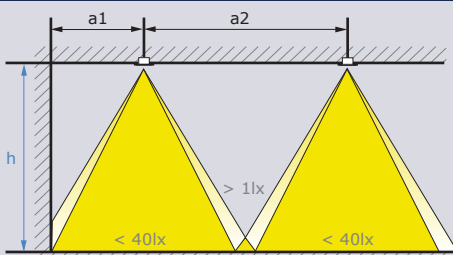

Tilslutning og vedligeholdelsesvejledning

EZ-EYE/LED /AKKU Panikbelysningsarmatur med indbygget batteri

Panikarmaturer tænder lyset ved spændingsvigt. Armaturer tilsluttes 230 V forsyningsspænding som vist på dette skema:



HUSK at tilslutte batteriet.

Afprøvning og løbende vedligehold skal ske efter gældende krav i det danske bygningsreglement. Månedlig funktionstest og halvårlig batterikapacitetstest.

EZ-EYE/LED /EVG Panikbelysningsarmatur for centralanlæg


Panikarmaturer tænder lyset ved spændingsvigt. Armaturet tilsluttes på strømkredsen fra centralen som vist på dette skema:



Afprøvning og løbende vedligehold skal ske efter gældende krav i det danske bygningsreglement. Månedlig funktionstest og halvårlig batterikapacitetstest.

EZ-EYE/LED /EVG / BLÜ Panikbelysningsarmatur med adressefunktion for centralanlæg

Panikarmaturer tænder lyset ved spændingsvigt. Armaturet tilsluttes på strømkredsen fra centralen som vist på dette skema:

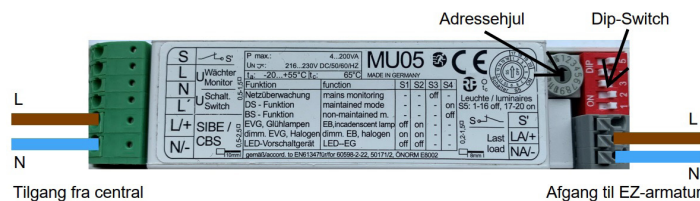

(DIP 1 – OFF, DIP 2 – OFF, DIP 3 – ON, DIP 4 – OFF, DIP 5 – OFF)

Armaturadresser 1-16 indstilles på adressehjul. Se medfølgende tegning fra Exit Zone.

Ved adresse nr. over 16 skal DIP 5 være ON.


Armaturadresser 17-20 indstilles på adressehjul, 1=17, 2=18, 3=19 og 4=20

Afprøvning og løbende vedligehold skal ske efter gældende krav i det danske bygningsreglement. Månedlig funktionstest og halvårlig batterikapacitetstest.

Bemærk: For yderligere informationer om armaturernes særlige funktioner henvises til den komplette dokumentation der er gældende og vedlagt det enkelte armatur.


Tilslutning og vedligeholdelsesvejledning

EZ-EYE/LED /Montering af linse

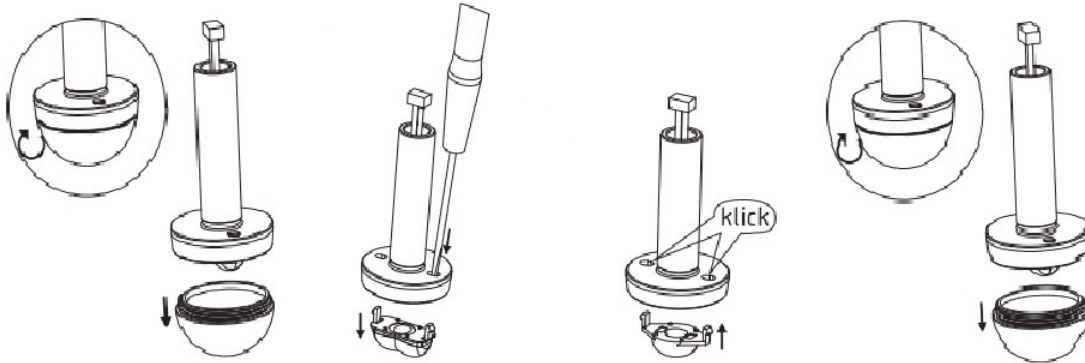

Afmonter glasset, klik linsen ud, klik nye linse på plads, monter glasset.
 Pas på ikke at beskadige stik/ledningen, passer kun i på en måde.
 Type 1 Åben område linse (Symmetric optic) Er monteret fra fabrikken
 Type 2 Korridor/gang linse (Asymmetric optic)

Vigtigt: Korridor/gang linse skal vende rigtig retning.

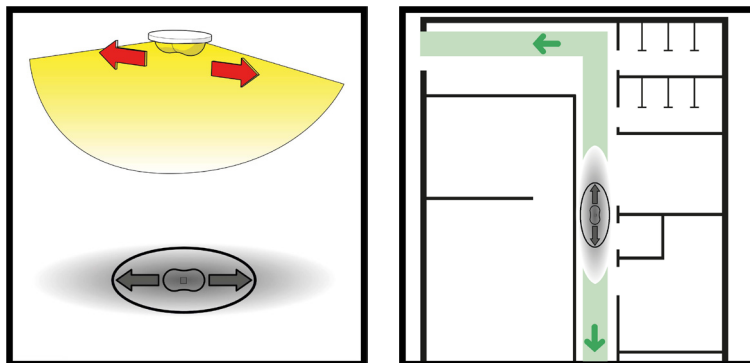

Bemærk: For yderligere informationer om armaturernes særlige funktioner henvises til den komplette dokumentation der er gældende og vedlagt det enkelte armatur.